


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

tel. 77 44 35 191

rysard.gwozdek@psgaz.pl

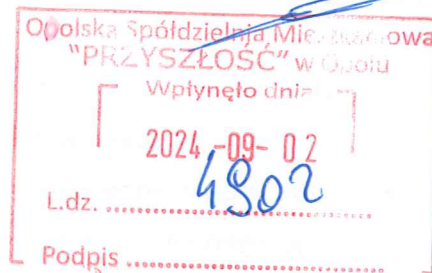

**Opolska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa „Przyszłość”  
ul. Katowicka 23  
45-061 Opole**

Wasz znak:

Opole, 26.08 .2024

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.330.24

Dot.: Budowy zespołu garaży na działce 2/2 przy Ul. Kałuży w Ozimku

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na obszarze objętym planowaną inwestycją posiadamy sieć gazową niskiego ciśnienia DZ 160/110 PE wybudowaną w 2005r. Głębokość posadowienia wynosi ok. 0.6-1.2m. Niniejszym pismem uzgadniamy lokalizację planowanych garaży przy zachowaniu poniższych warunków. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z planowaną budową zespołu garaży na dz. nr 2/2 przy ul. Kałuży w Ozimku w pobliżu strefy kontrolowanej sieci gazowych przy wykonywaniu prac projektowych i wykonawczych należy:

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne przy udziale służb technicznych Gazowni w Opolu w miejscach zbliżenia projektowanego zespołu garaży z siecią niskiego ciśnienia celem dokładnego zlokalizowania sieci gazowej w obrębie projektowanego zespołu garaży przy ul. Kałuży w Ozimku,
- lokalizacja zespołu garaży winna być oddalona min. 1m od istniejącej sieci gazowej (poza strefą kontrolowaną sieci gazowej, która wynosi 1m),
- rozwiązania techniczne zbliżeń z projektowanym zespołem garaży z istniejącą siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

- 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- w przypadku konieczności wykonania zabezpieczenia sieci gazowej, sposób oraz zakres jego wykonania należy uzgodnić i wykonać pod nadzorem służb technicznych Gazowni Opolu,
  - prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu,
  - wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji służb technicznych Gazowni w Opolu,
  - ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
  - o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie służby techniczne Gazowni w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

Czynną sieć gazową niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym i opisano na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych

**Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem


KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym



Piotr Groniec

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Opolu
3. ZMDZ a/a

444531,23 313315,43

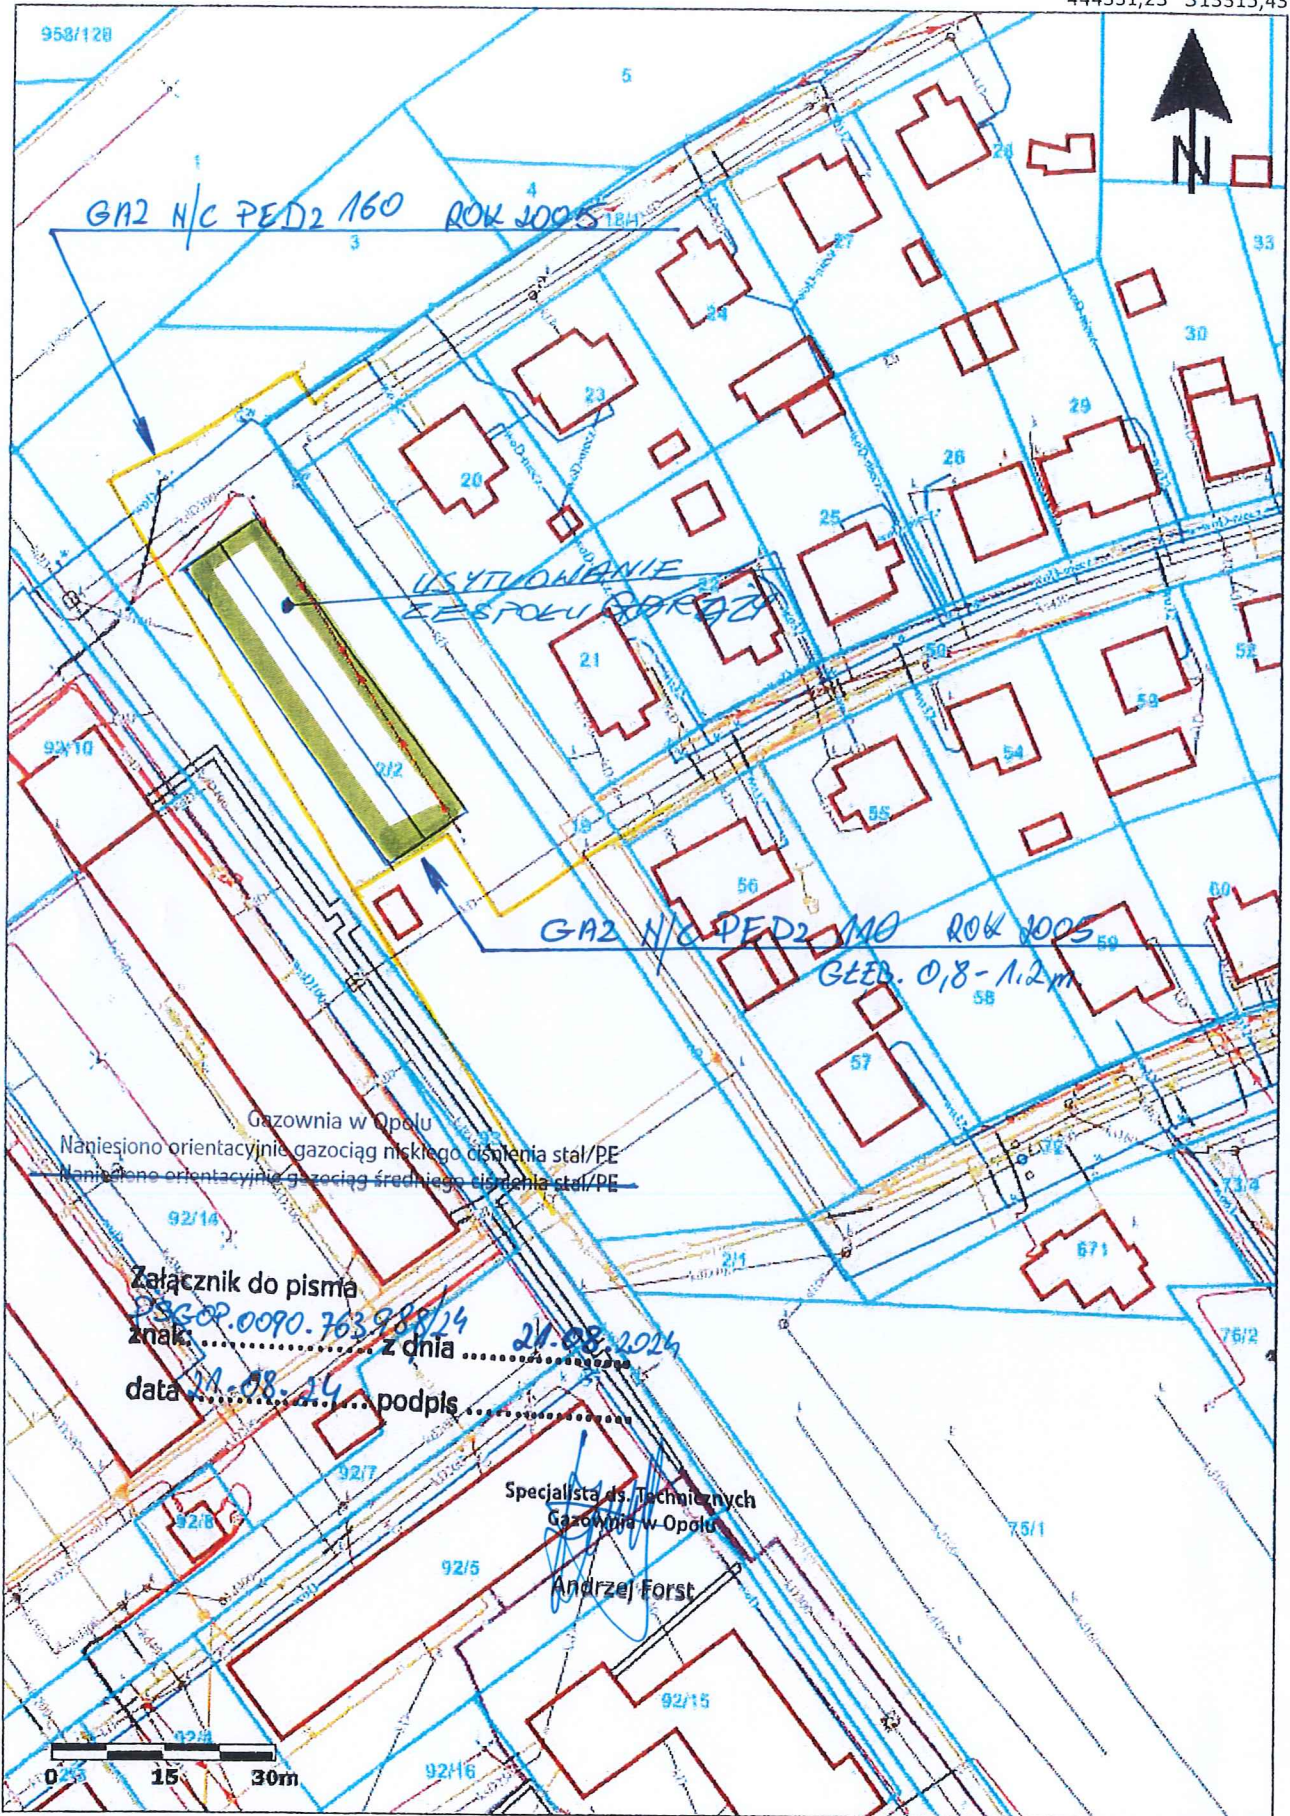

GAZ N/C PED2 160 ROK 2005

GAZ N/C PED2 100 ROK 2005  
GŁEB. 0,8 - 1,2 m

Gazownia w Opolu  
Naniesiono orientacyjnie gazociąg niskiego ciśnienia stal/PE  
~~Naniesiono orientacyjnie gazociąg średniego ciśnienia stal/PE~~

Załącznik do pisma  
PSGOP.0090.763.988/14  
znak ..... z dnia 21.08.2024  
data 21.08.24 podpis .....

Specjalista ds. Technicznych  
Gazowni w Opolu  
Andrzej Forst

0 15 30m

444361,89 313077,30



